



**УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ**

*

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
Атестат акредитації № 2Т278 від 30.12.2008 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник науково-
дослідного центру,
канд. техн. наук, с. н. с.



О.І. ШКОРУП

ПРОТОКОЛ № 71/ЗЦ/1-2010

ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)
ЗРАЗКІВ ВИРОБІВ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ З МІНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА "PUREONE 37 RN"
ВИРОБНИЦТВА ТОВ "УРСА СЕРПУХОВ" (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)

Київ-2010

| | | | |
|-------------------------|----|--------|----|
| Науково-дослідний центр | | | |
| Українське МНС України | | | |
| № документа | 71 | від | 14 |
| | | | 04 |
| | | | 20 |
| | | | 10 |
| р. | | | |
| Всього аркушів | 9 | | |
| аркуш | | підпис | |
| | | | 3 |

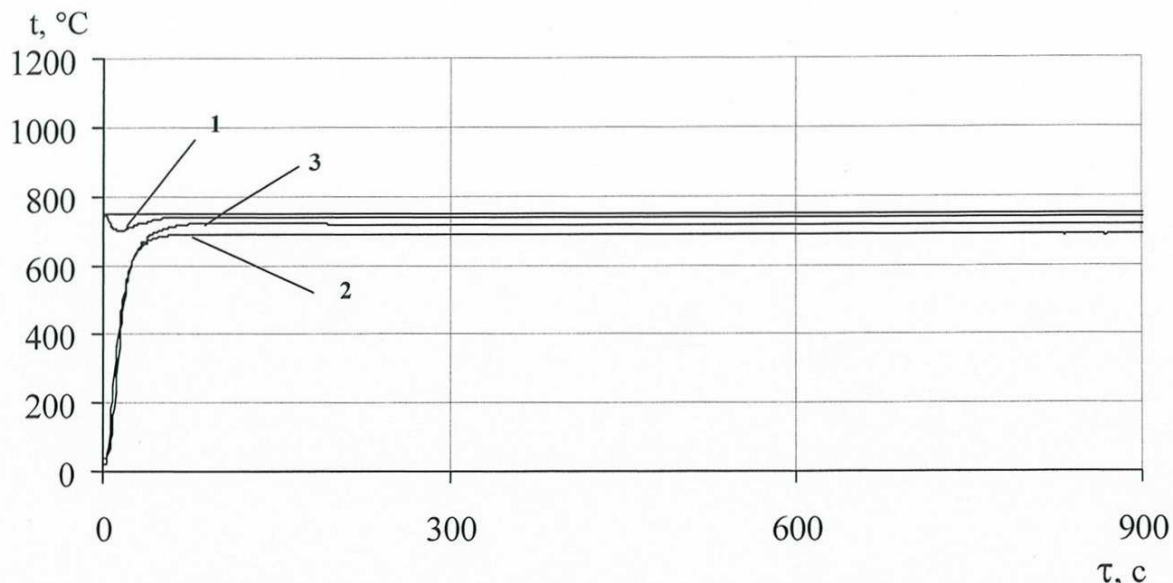


Рисунок 1 – Графік змінення температури у печі (1), на поверхні (2) та всередині (3) зразка № 3 під час випробувань

ВИСНОВОК: Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки виробів теплозвукоізоляційних з мінерального волокна "PureOne 37 RN" виробництва ТОВ "УРСА Серпухов" (Російська Федерація) належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об'єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)*).

ПРИМІТКА:

1. Протокол № 71/ЗЦ/1-2010 стосується тільки зразків виробів теплозвукоізоляційних з мінерального волокна "PureOne 37 RN" виробництва ТОВ "УРСА Серпухов" (Російська Федерація), які були надані ПП "УРСА" (м. Київ) та піддані випробуванням.

2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу № 71/ЗЦ/1-2010 без дозволу НДЦ УкрНДІПБ МНС України.

3. Копії протоколу № 71/ЗЦ/1-2010 чинні тільки в разі їх завірення в НДЦ УкрНДІПБ МНС України.

Керівник випробувань:

Старший науковий співробітник відділу випробувань речовин та матеріалів НДЦ № 3

Ю.В.Долішній

Представник відділу метрології:

Головний фахівець відділу метрології та автоматизації досліджень і випробувань НДЦ № 4

Є.Ю.Шеврев

Науково-дослідний центр
УкрНДІПБ МНС України
№ документа 71 від 14 04 2010 р.
Всього аркушів 4
аркуш 4 підпис Долішній