



**УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МНС УКРАЇНИ**

*

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
Атестат акредитації № 2Н278 від 16.01.2012 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник науково-
дослідницького центру
канцелярії



СОКОЛЕНКО

“02” листопада 2012 р.

ПРОТОКОЛ № 260/2Ц/1-2012

ВИПРОБУВАНЬ НА НЕГОРЮЧІСТЬ ЗГІДНО З 6 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)
ЗРАЗКІВ ТЕПЛОЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ "URSA TERRA 40 RN" ВИРОБНИЦТВА
ФІЛІЇ ТОВ "УРСА ЄВРАЗІЯ" (РОСІЯ) ЗІ СКЛЯНОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА

Київ-2012

Науково-дослідний центр УкрНДЦЗ МНС України		
№ документа	260	від 02 11 2012 р.
Всього аркушів	4	
аркуш	1	підпис

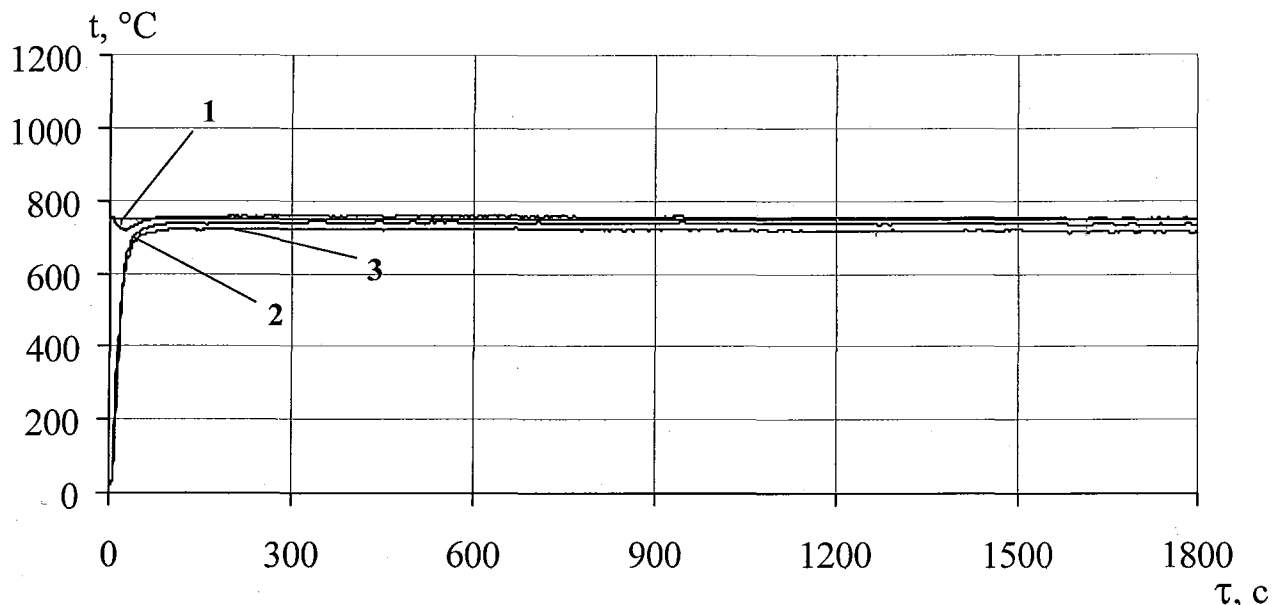


Рисунок 1 – Графік змінення температури у печі (1), на поверхні (2) та всередині (3) зразка № 3 під час випробувань

ВИСНОВОК: Згідно з 5.2 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразки теплозвукоізоляційних виробів "URSA TERRA 40 RN" виробництва філії ТОВ "УРСА Євразія" (Росія) зі скляного штапельного волокна належать до негорючих матеріалів (за пожежно-технічною класифікацією п. 2.2 ДБН В.1.1-7-2002 *Пожежна безпека об'єктів будівництва - негорючі матеріали (НГ)*).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол № 260/2Ц/1-2012 стосується тільки зразків теплозвукоізоляційних виробів "URSA TERRA 40 RN" виробництва філії ТОВ "УРСА Євразія" (Росія) зі скляного штапельного волокна, які були піддані випробуванням.

2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу № 260/2Ц/1-2012 без дозволу НДЦ УкрНДІЦЗ МНС України.

3. Копії протоколу № 260/2Ц/1-2012 чинні тільки в разі їх завірення в НДЦ УкрНДІЦЗ МНС України.

Керівник випробувань:


Заступник начальника центру –
начальник відділу досліджень і випробувань
речовин і матеріалів на пожежну небезпеку


Відповідальний за проведення випробувань:


Провідний інженер відділу досліджень
і випробувань речовин і матеріалів на
пожежну небезпеку

Представник сектору метрології:

Інженер сектору метрології

 О.В. Добростан

 Є.М. Охоцький

 Н.А. Поворознюк

Науково-дослідний центр УкрНДІЦЗ МНС України	
№ документа 260	від 02.01.2012 р.
Всього аркушів 4	
аркуш 4	підпис 